
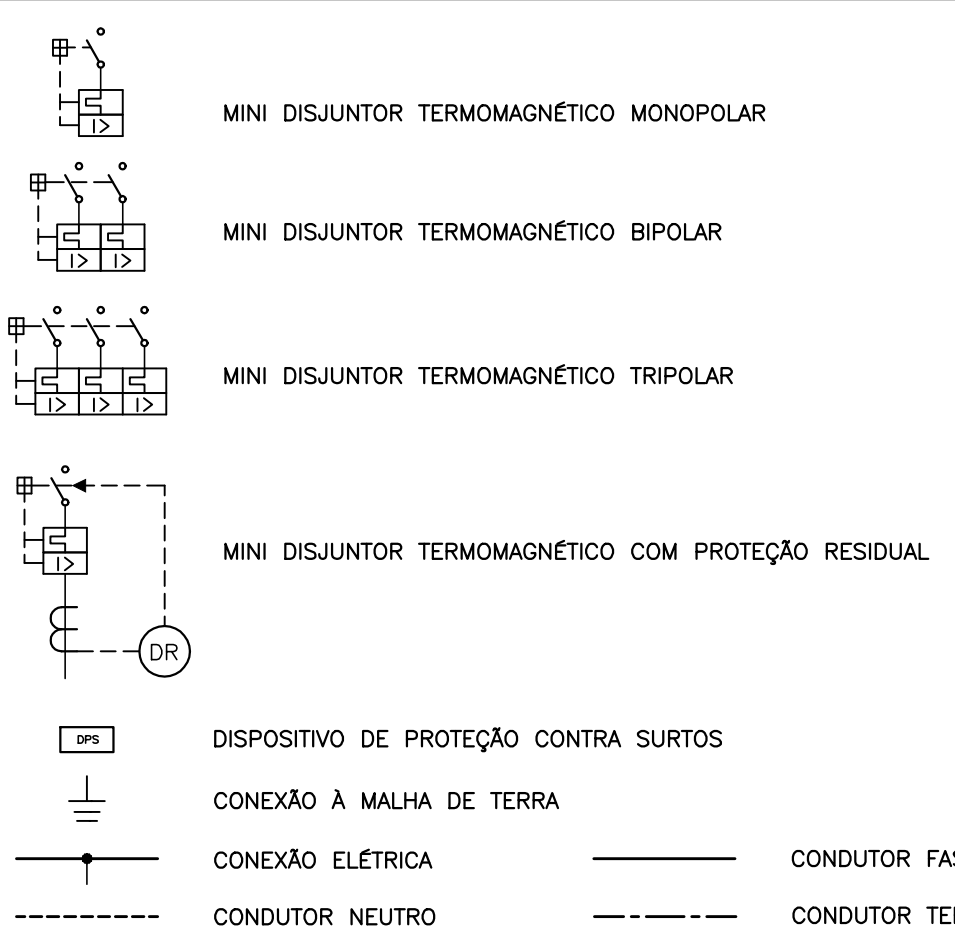



LEGENDAS

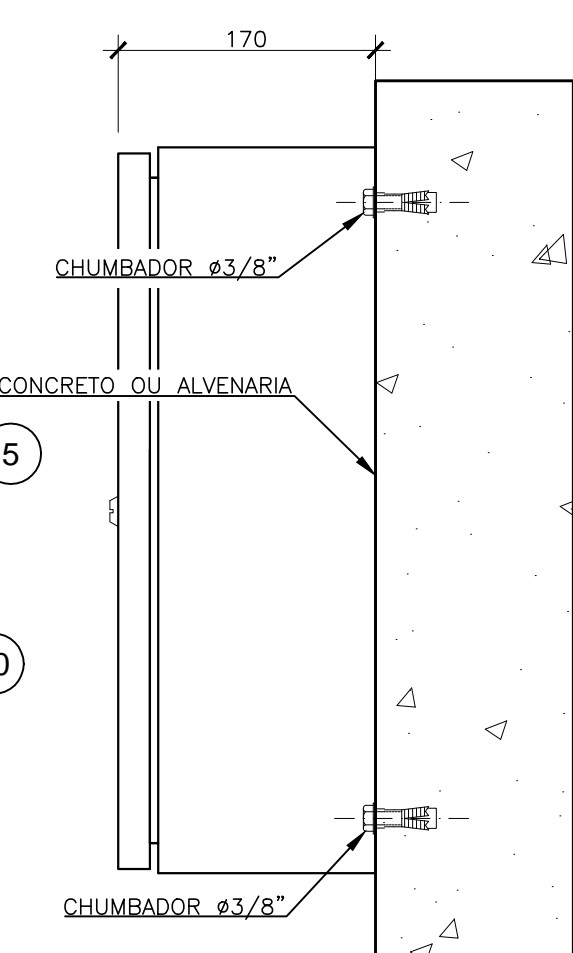

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS.
2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM mm².
3. PARA LOCALIZAÇÃO DO QUADRO, VER FOLHA 10/19.
4. A PLACA DE POLICARBONATO DEVE SER CORTADA PARA PERMITIR ACESSO AO COMANDO DOS DISJUNTORES.
5. A CARÇAÇA E A PORTA DO QUADRO DEVEM SER CONECTADAS À BARRA DE TERRA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DAS MASSAS.
6. O CABO DE TERRA VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO.
7. A BARRA DE NEUTRO DEVE SER CONECTADA À BARRA DE TERRA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO NEUTRO.
8. CORES DOS CABOS:
 - 8.1. R – VERMELHO
 - 8.2. S – BRANCO
 - 8.3. T – PRETO
 - 8.4. N – AZUL
 - 8.5. PE – VERDE
 - 8.6. RETORNO – MARROM

ITEM	TAG	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	QUANT.
1	-	QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA DE AÇO SAE 1008, COM PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEL, FLANGE, FECHO EM FENDA, PORTA REMOVÍVEL, IP 54. DIMENSÕES 380x480x170mm.	CEMAR CS-3848-17	1
2	Q5	MINI DISJUNTOR BIPOLAR COM PROTEÇÃO RESIDUAL, CURVA C, 440Vca, 60Hz, Icc=20kA (230Vca), In=25A, 30mA.	DS203AC-C25/0,03, ABB	1
3	Q5.1	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, CURVA C, 440Vca, 60Hz, Icc=20kA (230Vca), In=4A.	S201-C 4, ABB	1
4	Q5.2	MINI DISJUNTOR UNIPOLAR, CURVA C, 440Vca, 60Hz, Icc=20kA (230Vca), In=10A.	S201-C 10, ABB	1
5	Q5.3	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, CURVA C, 440Vca, 60Hz, Icc=20kA (230Vca), In=10A.	S202-C 10, ABB	1
6	DPS	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, VCL SUM CLASSE 1, COM TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 275Vca, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 100kA, NÍVEL DE PROTEÇÃO 1,5 kV.	VCL 275V 45kA SUM, CLAMPER.	3
7	-	BARRA DE COBRE NEUTRO/TERRA COM 12 FUIROS	-	2
8	-	TERMINAL DE CONEXÃO COM BARRAMENTO TIPO FORQUILHA PARA CABO 2,5mm².	-	20
9	-	TERMINAL DE CONEXÃO COM BARRAMENTO TIPO FORQUILHA PARA CABO 6mm².	-	5
10	-	TRI LHO DIN 35mm PERFORADO.	-	1m

DETALHE DA PLACA DE ADVERTÊNCIA

		
MUNICÍPIO: STª MARIA JETIBÁ	DISTRITO: SEDE	BAIRRO: -
NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ		
TÍTULO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
PROJETO ELÉTRICO - QDLF-01 - CASA DOS SOPRADORES		
DIAGRAMA MULTIFILAR, QUADRO DE CARGAS E LAYOUT DE MONTAGEM		
ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN
INDICADA	12 / 19	B-055-000-92-6-XX-0012
		REV 00